



## **ENTRETIEN STATIONS DE RELEVAGE**

D'UNE MANIERE GENERALE, UNE STATION DE RELEVAGE NECESSITE UN ENTRETIEN REGULIER. LA FREQUENCE DES ENTRETIENS EST FONCTION DE LA NATURE DES EAUX VEHICULEES (eaux usées plus ou moins grasses, présence d'hydrocarbures, eaux pluviales, etc).

**NOUS CONSEILLONS UN MINIMUM DE 3 A 4 VISITES PAR AN**

L'ENTRETIEN REGULIER CONSISTE A **NETTOYER LES FLOTTEURS** ET A **RINCER A GRANDE EAU** LES PAROIS ET LE FOND DE LA CUVE AINSI QUE LES CANALISATIONS ET LES ACCESSOIRES EN CONTACT AVEC L'EFFLUENT.

### **POUR UN ENTRETIEN COMPLET :**

1. METTRE LA OU LES POMPES EN FONCTIONNEMENT MANUEL POUR VIDER LE PLUS POSSIBLE LA CUVE.
2. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE.
3. NETTOYER CORRECTEMENT LE OU LES FLOTTEURS DE LA CUVE. (RETIRER LES SEDIMENTS ACCROCHES AU PLASTIQUE).
4. RINCER A GRANDE EAU LES PAROIS DE LA CUVE AINSI QUE LES CANALISATIONS ET LES ACCESSOIRES EN CONTACT AVEC L'EFFLUENT.
5. DEUX FOIS PAR AN, SORTIR LA OU LES POMPES. RINCER A GRANDE EAU LA VOLUTE D'ASPIRATION. VERIFIER L' ETAT DE LA TURBINE, AINSI QUE LA QUALITE DE L'HUILE QUAND LA POMPE EST EQUIPEE D'UNE CHAMBRE D'ETANCHEITE AVEC HUILE.
6. REMETTRE LA OU LES POMPES EN PLACE. REMPLIR LE POSTE D'EAU CLAIRE. FAIRE FONCTIONNER LA STATION ET VERIFIER SON BON FONCTIONNEMENT

**NOTA** EN PRESENCE D'EAUX PARTICULIEREMENT GRASSES, PREVOIR UN SEPARATEUR A GRAISSES EN AMONT DE LA STATION.



Société anonyme au capital de 20 000 000 F. RCS VIENNE 338 236 227 - Locataire gérante de Thermador Groupe  
Parc d'Activités de Chesnes - 91, rue du Ruisseau

38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
Tél. 04 74 94 18 24 + répondeur - Télécopie 04 74 95 62 07  
Internet <http://www.jetly.fr> - e-mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)

# FEKAFOS CE 270/265 MONO (AUTO) FEKAFOS CE 270/450 MONO (AUTO)






Encadrements :


H = 740mm


I = 640mm

L = 800mm

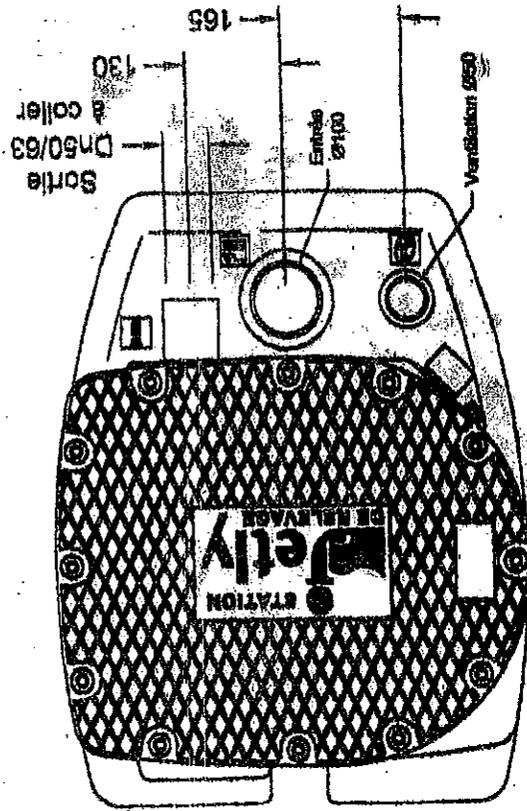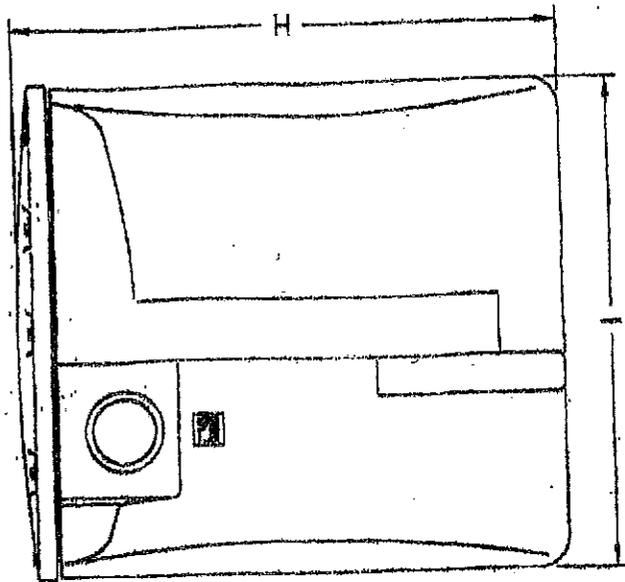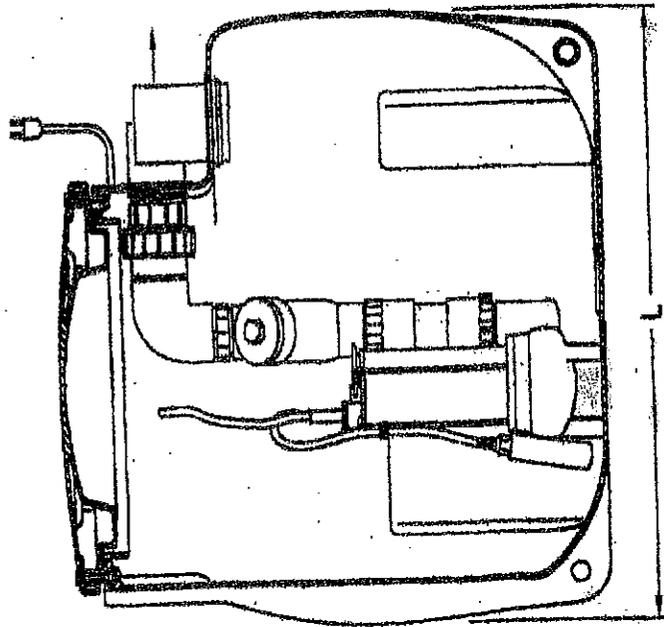

Placer la pompe au centre  
de la cuve.  
Pompe à 45° par rapport à la  
canalisation.

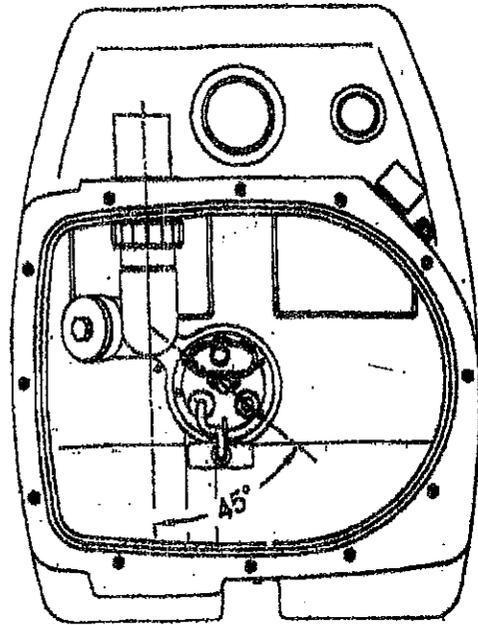

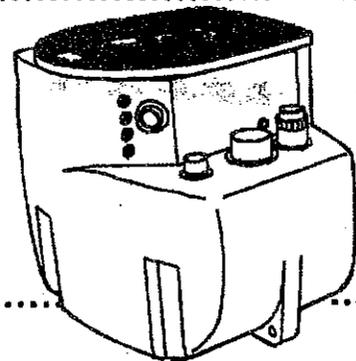


## PRODUITS CONCERNÉS : STATION DE RELEVAGE


### INSTALLATION D'UNE STATION DE RELEVAGE POLYÉTHYLÈNE

- L'appareil sera posé enterré (si posé en élévation voir schéma au dos).
- Poser l'appareil horizontalement sur fond de fouille stabilisé (sable).
- Raccorder l'entrée et la sortie sur la canalisation.
- Raccorder la ventilation.
- Poser la rehausse (option) (2 rehausses maxi).
- Remplir l'appareil d'eau claire.
- Remblayage avec du sable.

**!!! ATTENTION !!!**  
*Ne pas poser ce type d'appareil  
en présence d'un nappe phréatique.*

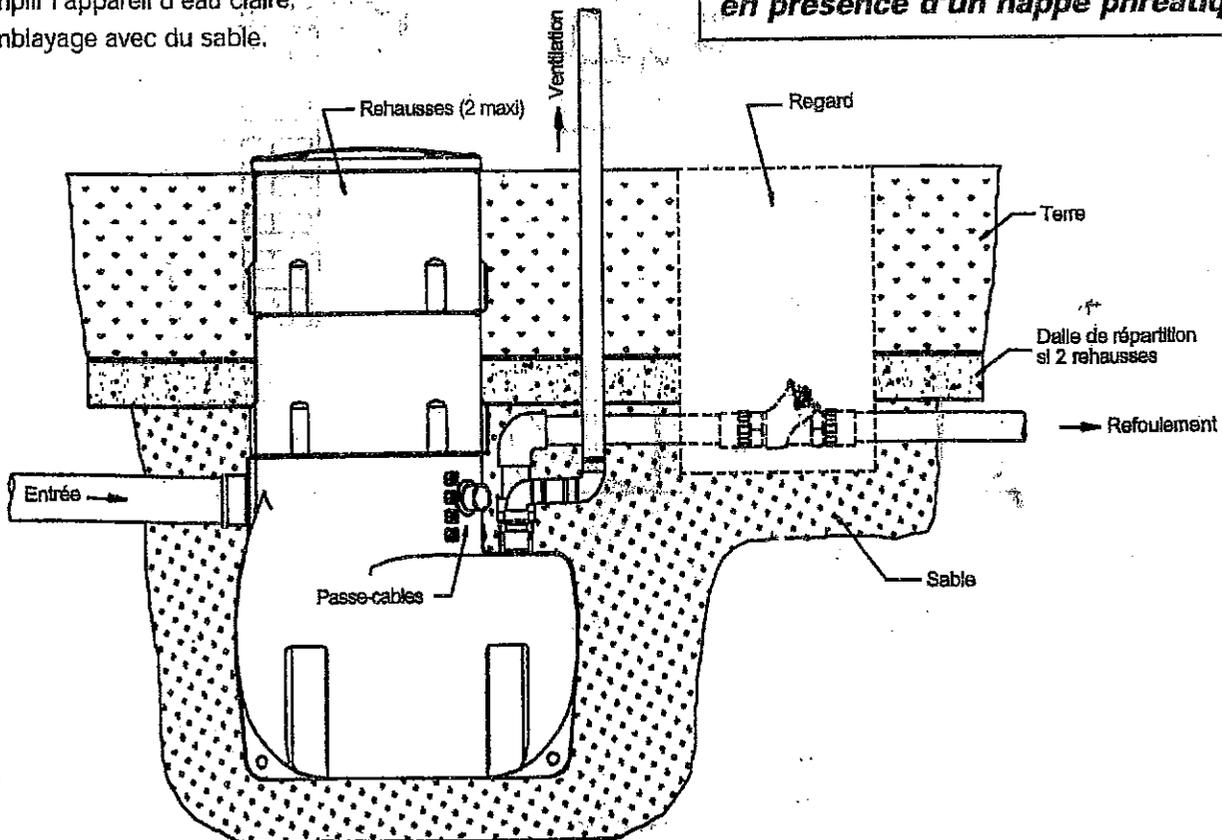

## POSE EN ÉLEVATION

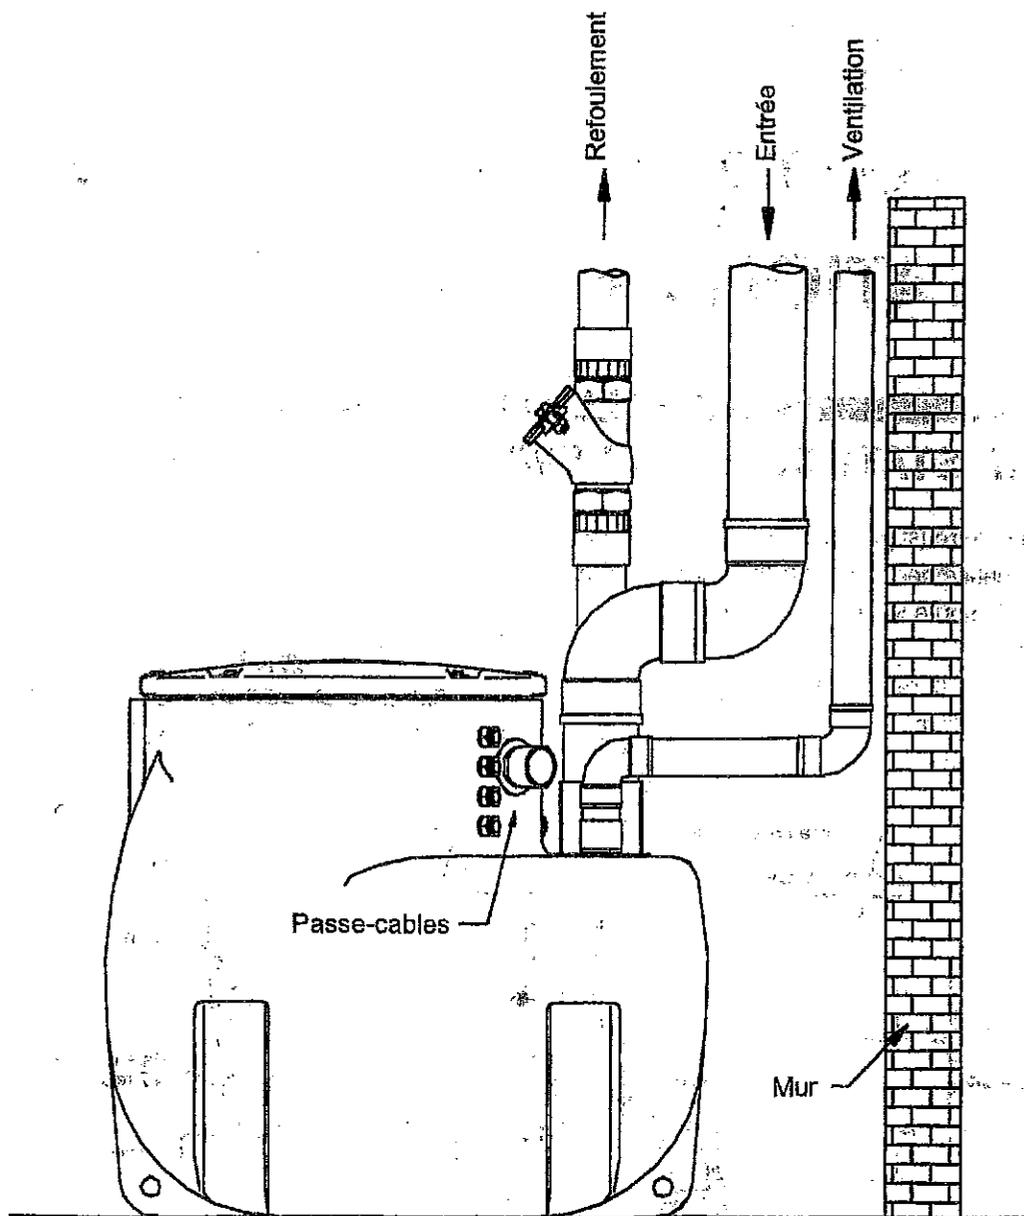

**JETLY**

Société anonyme au capital de 3 200 000 €. RCS VIENNE 338 236 227  
Locataire gérante de Thermador Groupe

Parc d'Activités de Chesnes - 91, rue du Ruisseau  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
Tél. 04 74 94 18 24 + répondeur - Télécopie 04 74 95 62 07  
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)

DISTRIBUÉ PAR

Opaline - 04 74 95 61 40